ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПДУ-Н501-43, ПДУ-Н501-85

Руководство по эксплуатации v. 2020-04-07 KLM-DVB-VAK

Поплавковые датчики уровня серии ПДУ предназначены для контроля уровня жидкостей в резервуарах. Могут использоваться с различными жидкостями, неагрессивными к материалу датчиков, в различных сферах промышленности, строительства, производства.

Н501-85

Н501-43

ОСОБЕННОСТИ

- Контакт геркона может быть замыкающим или размыкающим в зависимости от способа установки датчика.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите датчик в рабочее положение.
2. Подключите датчик к внешнему оборудованию.
3. При повышении уровня жидкости в резервуаре происходит перемещение поплавка, что приводит к размыканию контакта датчика уровня; при понижении уровня контакт замыкается.
   Возможно изменение логики работы на противоположную. Для этого необходимо снять стопорную шайбу, снять поплавок, перевернуть его на 180°, надеть на шток, вернуть шайбу на место.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

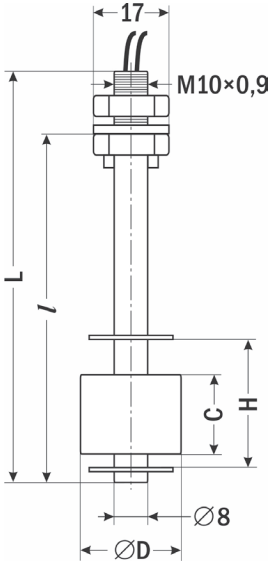

Размер	Н501-43	Н501-85
L	58	99
l	43	84
C	21	24
∅D	22	24
H	30	45

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

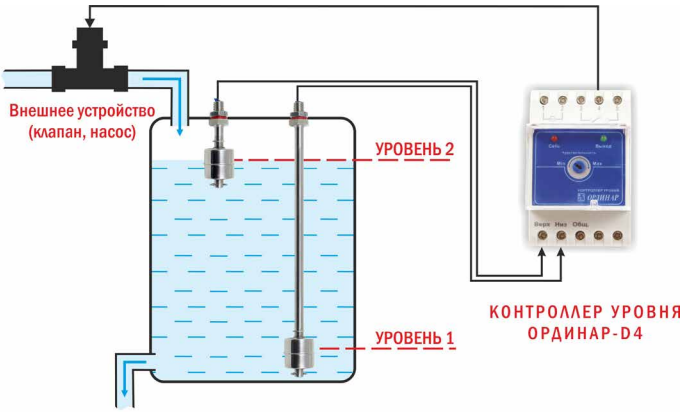

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ПДУ-Н501-43	ПДУ-Н501-85
Рабочее положение	Вертикальное	
Количество уровней	1	
Материал корпуса	Полипропилен	Пластик
Температура рабочей среды, °С	−10...+70	
Max рабочее давление, МПа	1	
Max коммут. мощность, Вт (ВА)	50	
Max коммут. ток, А	≅0,5 (при ≅24 В)	
Max коммут. напряжение, В	≅220	
Длина проводов, мм	350	
Присоединение, мм	М10×0,9	
Размеры поплавка, мм	∅22×21	∅24×24
Длина погружной части, мм	43	84
Габаритные размеры, мм	∅22×58	∅24×99
Вес, г	13	17

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

_____

М. П.